


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> VIESSMANN
page 1 / 1	<i>Modèle</i> EUROLA	

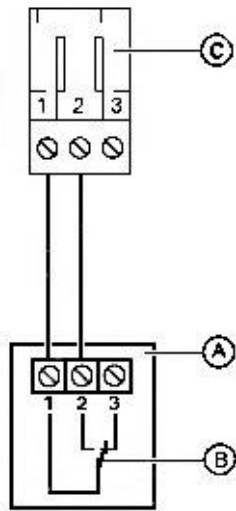

A : Module relais du thermostat à horloge-F

B : Sur le schéma la position du contact correspond à pompe de chauffage arrêtée

C : Connecteur de raccordement Eurolamatik-RC
Contact 1 : +24 V
Contact 2 : contact
Contact 3 : masse

- S'assurer de la présence d'un thermostat à horloge type F correctement raccordé (voir schéma ci-dessus),
- Le circulateur est asservi automatiquement au thermostat d'ambiance (il s'arrêtera donc après arrêt du brûleur + une temporisation de 12 minutes).
